

Legenda


- Zona di rispetto pozzi acqua destinata al consumo umano
- Zona di protezione idrogeologica e cavità sotterranee
- Depuratore comunale
- Permeabilità bassa o nulla
- Area di frana attiva non perimetrata
- Permeabilità medio bassa
- Frana attiva
- Permeabilità media
- Frana quiescente
- Permeabilità medio alta
- Frana stabilizzata
- Inghiottoio
- Corso d'acqua principale (RIM - RIP)
- Corso d'acqua stagionale
- Corso d'acqua temporaneo
- Corso d'acqua tombinato
- Confine comunale



CITTA' DI CASTEGGIO
Provincia di Pavia

DOCUMENTO SEMPLIFICATO
DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE

Art. 14 comma 1 del Regolamento Regionale n°7 del 23 novembre 2017 e s.m.i.

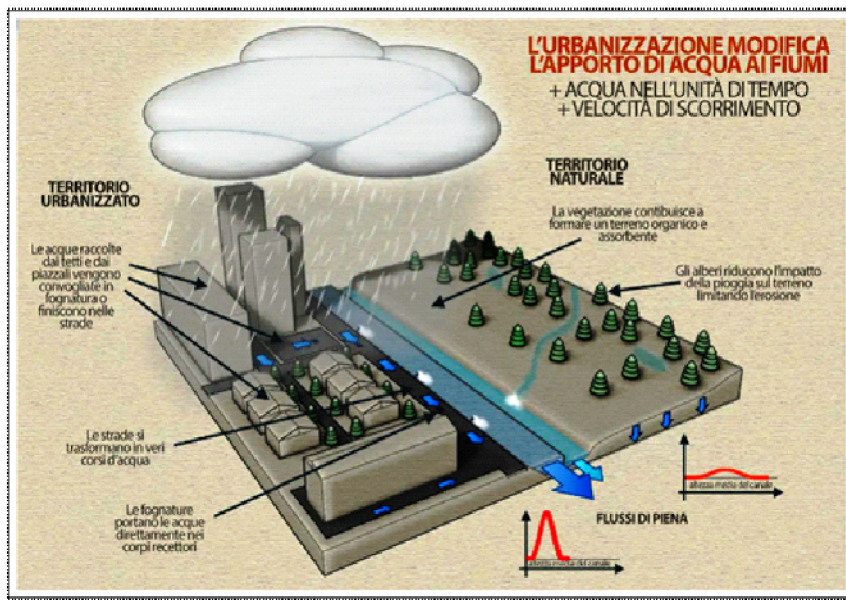

Progettista
Dott. Geol. Giorgio NEGRINI
Ordine dei Geologi della Lombardia n. 585

Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia

Responsabile Ufficio Tecnico
Città di Casteggio
Dott. Ing. Marco ZUCCHINI

Gestore Locale Servizio Idrico Integrato

Sindaco Città di Casteggio
Lorenzo VIGO

PAVIA ACQUE

ASM

Elementi geolitologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici del territorio comunale rilevanti per l'applicazione delle misure di invarianza idraulica ed idrologica - Parte Sud

Data
Ottobre 2021

Scala
1:5000

Tavola
1b